

S1R4CFBADMTxx - ABANDONMENT PLATE

Installation Instructions

English

Note: S1R4CFBADMTxx Series Abandonment Plate is intended for use with CFBS1R4CUP on CFBS1R4xx Series Floor Boxes.


Note: This product is intended to be used as an abandonment plate and it requires all power to be removed from the box prior to installation.

CAUTION: RISK OF ELECTRICAL SHOCK. Disconnect power before installing or servicing.

NOTICE: To be installed in accordance with all national and local electrical codes, the following instructions and any instructions included with individual devices.

CFBS1R4CUP is required for installation.


1. Install CFBS1R4CUP using instructions as provided with that product.
2. Attach ABANDONMENT COVER GROUNDING CONDUCTOR(**a**) to the DEVICE GROUNDING CONDUCTOR(**b**) using UL LISTED WIRE NUT(**c**) (not provided).
3. Coat mounting screws with UL listed RTV silicon to ensure water tightness (**d**). Install abandonment plate using supplied (2) #6-32 screws (**e**), torque to 8in.lbs. Seal around cover perimeter with the same compound and apply some on the rivet head to ensure water tightness (**f**).

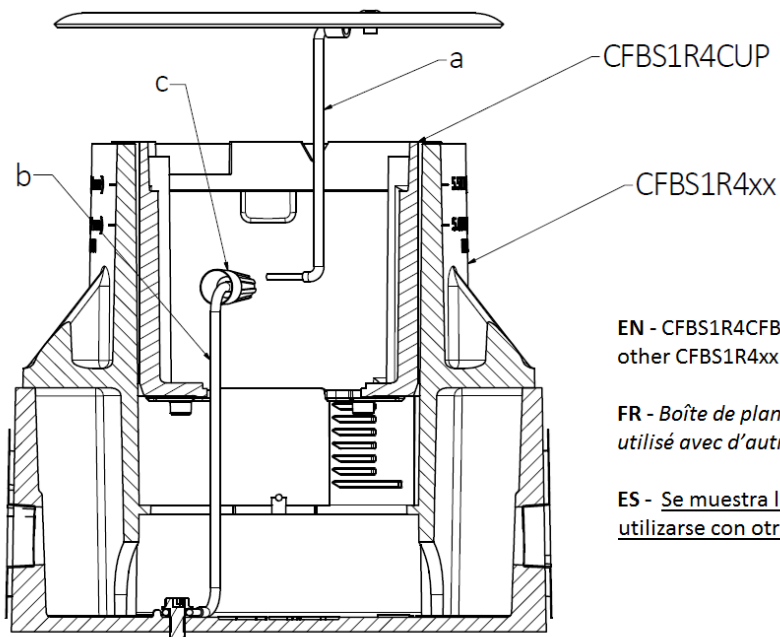

EN - CFBS1R4CFB Floor Box Shown. Can be used with other CFBS1R4xx series boxes.

FR - Boîte de plancher CFBS1R4CFB illustrée. Peut être utilisé avec d'autres boîtes de la série CFBS1R4xx.

ES - Se muestra la caja de piso CFBS1R4CFB. Puede utilizarse con otras cajas de la serie CFBS1R4xx.

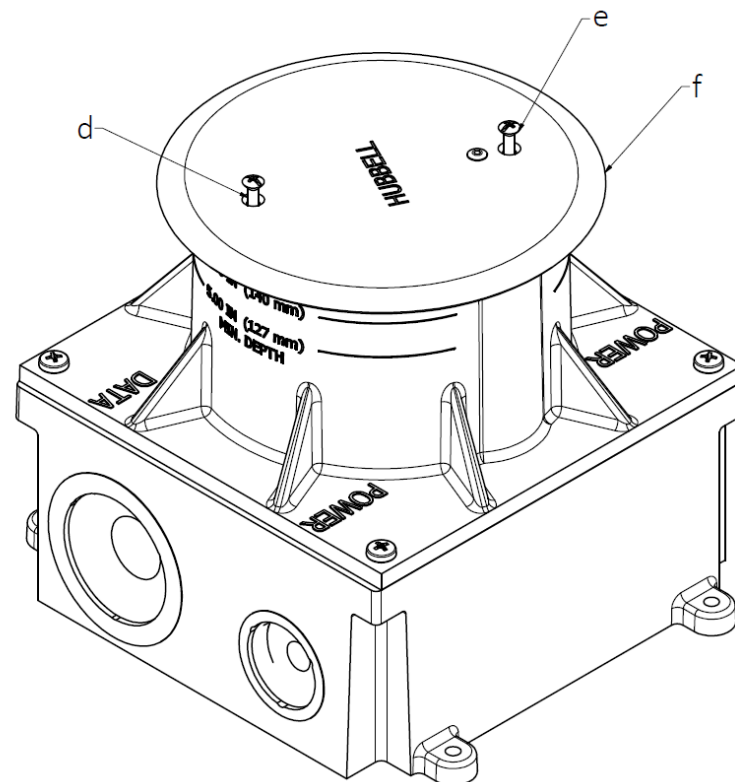

S1R4CFBADMTxx - POLAQUE D'ANNULATION DE SERVICE

Instructions D'Installation

Remarque – La plaque d'annulation de service de la série

S1R4CFBADMTxx doit être utilisée avec l'élément CFBS1R4CUP des boîtes de plancher de la série CFBS1R4xx.

Remarque – Ce produit est destiné à être utilisé en tant que plaque d'annulation de service/couvercle et requiert que l'alimentation électrique de la boîte soit interrompue avant de procéder au montage.

ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage ou à la maintenance.

AVIS - Doit être installé conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes et toutes directives accompagnant les dispositifs individuels

CFBS1R4CUP est requis pour le montage.

1. Monter l'élément CFBS1R4CUP en suivant les directives accompagnant le produit.
2. Raccorder le CONDUCTEUR DE MISE À LA TERRE DU COUVERCLE D'ANNULATION DE SERVICE **(a)** au CONDUCTEUR DE MISE À LA TERRE DU DISPOSITIF **(b)** à l'aide d'un RACCORD ÉLECTRIQUE HOMOLOGUÉ UL **(c)** (non fourni).
3. Enduire de silicone RTV, homologuée UL, les têtes de vis de montage pour assurer l'étanchéité à l'eau **(d)**. Monter la plaque d'annulation de service au moyen des deux (2) vis n° 6-32 fournies **(e)** et serrer à un couple de 0,9 N•m (8 lb•po). Sceller le pourtour du couvercle avec la même pâte à la silicone et en appliquer sur la tête des rivets pour assurer l'étanchéité à l'eau **(f)**.

Français

S1R4CFBADMTxx - PLACA DE ABANDONO

Instrucciones De Instalación

Nota: La placa de abandono de la serie S1R4CFBADMTxx está diseñada para uso con CFBS1R4CUP en cajas de suelo de la serie CFBS1R4xx.

Nota: Este producto está diseñado para ser utilizado como una placa/tapa de abandono y requiere quitar toda la energía de la caja antes de la instalación.

PRECAUCIÓN: Riesgo de choque eléctrico. Desconecte la alimentación antes de instalar o dar servicio.

Nota: Para instalarse de acuerdo con todos los códigos eléctricos nacionales y locales, las instrucciones y las instrucciones incluidas con dispositivos individuales.

Se requiere para la instalación un **CFBS1R4CUP**.

1. Instalar CFBS1R4CUP usando las instrucciones, suministradas con dicho producto.
2. Acople EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE LA TAPA DE ABANDONO **(a)** al CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA **(b)** del dispositivo con UNA TUERCA LISTADA UL para alambre **(c)** (no incluida).
3. Cubra los tornillos de montaje con una capa de silicón listada por UL tipo RTV para asegurar la estanqueidad **(d)**. Instale la placa de abandono utilizando los (2) tornillos #6-32 suministrados **(e)**, aplique un torque de apriete a 0.9039 Nm (8in.lbs). Sellar alrededor del perímetro de la cubierta con el mismo compuesto y aplicar sobre la cabeza del remache para asegurar la estanqueidad **(f)**.

HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. de C.V.

Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8

Tel.: (55) 9151 - 9999

Col. Tlacoquemecatl del Valle

México, 03200 D.F.

