

8) Connect data (if applicable). Power the device.



FloorTrak™ PRO 1.2.3 KIT: HBLFMPxx

Installation Instructions

ENGLISH

GENERAL INFORMATION

NOTICE: To be installed in accordance with national and local electrical codes and these instructions.

CAUTION: Do not use relocatable power taps in General Patient Care Areas or Critical Patient Care Areas. They have not been evaluated for use where Article 517 of the National Electrical Code requires Hospital Grade components. □

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Hazardous voltage inside. Do NOT attempt to repair this product. No user serviceable parts inside.


CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Do not plug into another relocatable power tap, or an extension cord.

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Use in dry indoor locations only.

NOTICE: Not for permanent mounting.


Installation:

1) Determine the Smart-Way Raceway length needed. Your options are; 3', 4', 5', 6'.



Assemble the track with 2 connector pieces and 4 #8-32 x 1/4" Phillips-head screws per connection.


Slide the tabs of the connectors into the bottom slot in the base track, center the connectors, insert and tighten the screws.

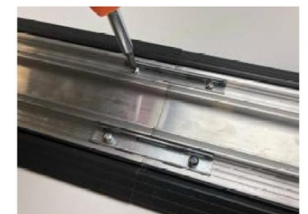

Wiring Device - Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000
www.hubbell-wiring.com
PD-2904 10/19



2) Slide the plastic edging out of the longest track section 3 to 4 inches. Next, press the wired device fitting onto the plastic edging with the cord facing onto the track, then slide the device fitting tabs into the bottom slot on the track base only an inch or two.




Alignment Rails



Device Fitting Tabs

3) Run the power cord down the length of the raceway and out the end opposite the device fitting.

Power and Data models only: Add any additional low voltage wires required by feeding them through the brush on the device fitting. Insert wire hold-downs (clips) as required (5 provided) to hold the wires in place.

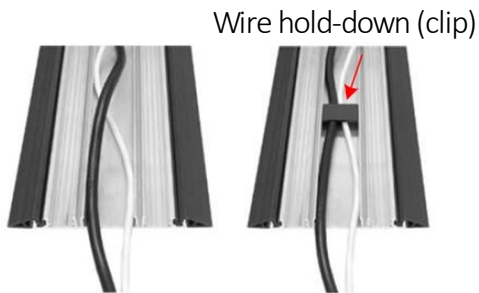


Wire hold-down (clip)



User supplied Low-Voltage Wire

4) Slide the tabs of the cable exit bracket into the bottom slot on the track base opposite the device fitting, making sure all the wires that need to exit the track are passed through the bracket legs.


Cable exit bracket

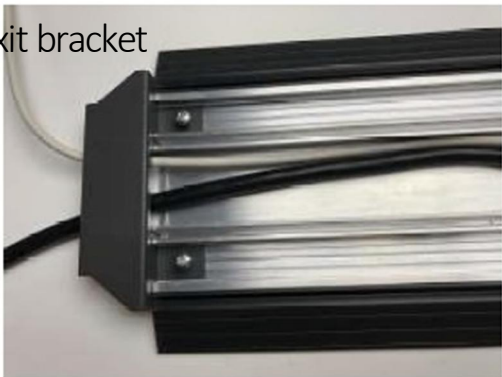


5) Make sure the plastic edges are now back in place, pushed tight against the cable exit bracket. Next attach the covers to the base starting with the longest cover section abutting the cable exit bracket.

Install the covers with a rubber mallet or bottom of a rubber coated hammer handle. Be sure to mount the covers as close together as possible and touching the cable exit bracket


CAUTION: Risk of Electric Shock! No gaps over 1/16 inch are permissible.

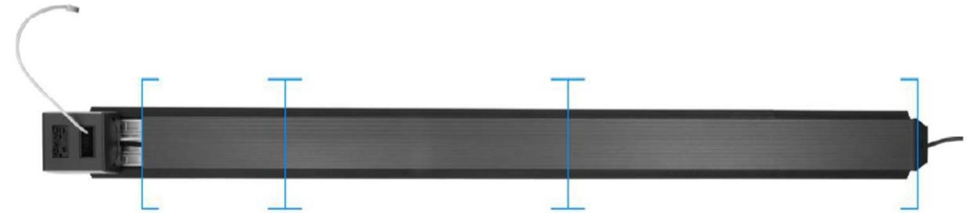

6) Slide the device box toward the cable exit bracket until it touches the installed covers. Force maybe needed and a small amount of shaved plastic edging is normal, the box is intentionally tight to stop movement.

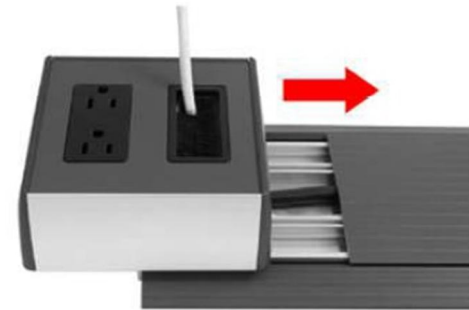

7) Install the flat end plate onto the end of the track with the supplied (2) screws to hold the device fitting in place.



8) Raccorder les conducteurs de données (si applicable).
Alimenter le dispositif.



Ensemble FloorTrak^{MC} Pro 1.2.3 : HBLFMPxx

Directives du Montage

FRANÇAIS

GÉNÉRALITÉS

AVIS - Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes.

ATTENTION - Ne pas utiliser les prises de courant mobiles dans les aires de soins généraux et intensifs. Elles n'ont pas été éprouvées pour une utilisation où le Code canadien de l'électricité requiert des composants de qualité hôpital.

ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Tensions dangereuses à l'intérieur. NE PAS tenter de réparer ce produit. Ne contient aucun composant pouvant être réparé par l'utilisateur.


ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Ne pas brancher dans une autre prise volante ou un cordon prolongateur.

ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Utiliser dans des endroits secs à l'intérieur seulement.

AVIS - Ne convient pas pour un montage permanent.


Montage:

1) Déterminer la longueur de canalisation Smart-Way requise.
Options : 0,9 m, 1,2 m, 1,5 m et 1,8 m.




Assembler les sections au moyen de 2 raccords et de 4 vis cruciformes n° 8-32 x ¼ po par jonction.

Glisser les pattes des raccords sous les deux ergots latéraux dans la base de canalisation, centrer les raccords, insérer et serrer les vis.

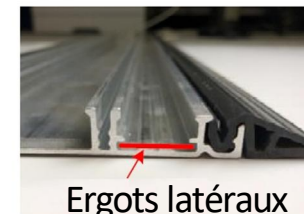



Ergots latéraux

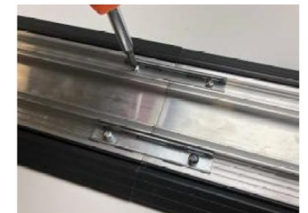

Wiring Device - Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000
www.hubbell-wiring.com
PD-2904 10/19



2) Glisser à l'extérieur la bordure de plastique de la canalisation la plus longue de 7,6 à 10,2 cm. Ensuite, presser l'accessoire du dispositif câblé sur le rebord de plastique, le cordon face au-dessus de la canalisation, puis glisser les pattes de l'accessoire du dispositif seulement 2,5 cm ou 5 cm sous les deux ergots latéraux de la base de canalisation.



3) Faire passer le cordon d'alimentation sur toute la longueur de la canalisation et le faire sortir à l'extrémité opposée de l'accessoire du dispositif.

Modèles avec compartiments d'énergie et de communication seulement - Ajouter tout autre conducteur basse tension requis en le faisant passer à travers l'accessoire du dispositif. Insérer les dispositifs de retenue des conducteurs (attaches) au besoin (5 fournis) pour maintenir les conducteurs en place.


Dispositif de retenue de conducteur



Fil à basse tension fourni par l'utilisateur

4) Glisser les pattes du support de sortie des câbles sous les ergots de la base de canalisation à l'opposé de l'accessoire du dispositif en s'assurant que tous les conducteurs devant sortir de la canalisation passent par le support.


Support de sortie des conducteurs

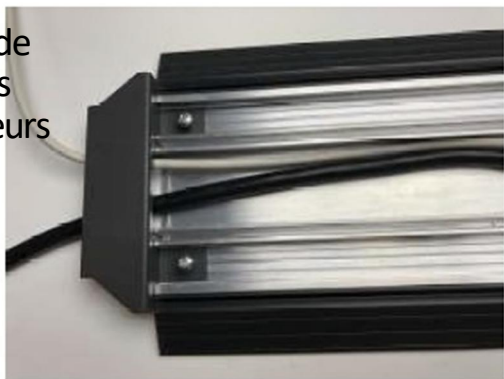


5) S'assurer que la bordure de plastique est maintenant en place et bien enfoncée contre le support de sortie des conducteurs. Ensuite, fixer les couvercles sur la base en débutant par les sections les plus longues.

Installer les couvercles avec un maillet en caoutchouc ou un manche de marteau revêtu de caoutchouc. S'assurer de monter les couvercles aussi près que possible les uns des autres et entrant en contact avec le support de sortie des conducteurs.


Attention - Risque de choc électrique! Aucun écart de plus de 1,59 mm n'est permis.

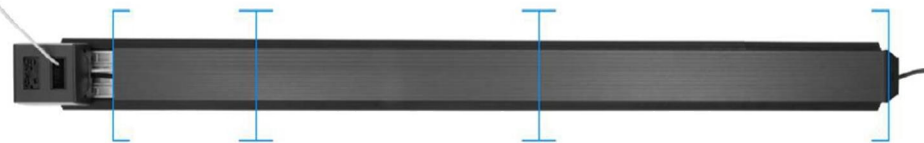

6) Glisser la boîte du dispositif vers le support de sortie des conducteurs jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec les couvercles en place. L'application d'une force peut s'avérer nécessaire et l'apparition de barbes de plastique est normale, la boîte étant particulièrement serrée afin d'éviter tout mouvement.

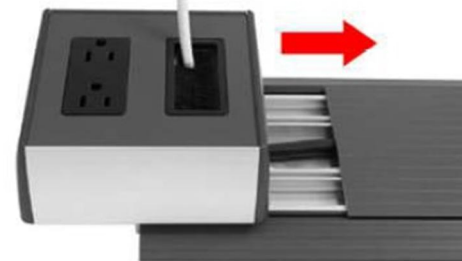

7) Installer la plaque d'extrémité plate au bout de la canalisation avec les (2) vis fournies pour assujettir l'accessoire du dispositif.



8) Conectar datos (si corresponde). Encienda el dispositivo.



Kit FloorTrak™ Pro 1.2.3: HBLFMPxx

Instrucciones de instalación

ESPAÑOL

INFORMACIÓN GENERAL

AVISO: Instalar de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales, locales y estas instrucciones.

PRECAUCIÓN: No utilizar los tomacorrientes desplazables en zonas de atención de pacientes generales y de cuidados intensivos. No han sido homologados para usarse en sitios donde la Norma oficial mexicana NOM-001-SEDE exige componentes de calidad hospital.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Tensión peligrosa en el interior. NO intente reparar este producto. No hay piezas reparables por el usuario en el interior.


PRECAUCIÓN: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. No lo conecte a otra toma de corriente reubicable ni a una extensión.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Úselo solo en lugares interiores secos.

AVISO: No es para montaje permanente.



Instalación :

1) Determine la longitud de la pista de canalización Smart-Way necesaria. Tus opciones son; 3', 4', 5', 6'.



Ensamble el riel con 2 conectores y 4 tornillos de cabeza Phillips #8-32 x 1/4" por conexión.

Deslice las pestañas de los conectores en la ranura inferior de la pista base, centre los conectores e inserte y apriete los tornillos.

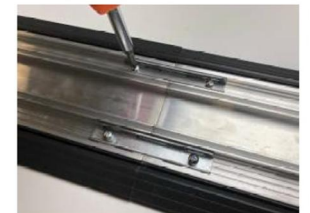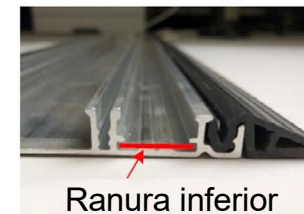


HUBBELL MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no torga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuentes inherentes a su uso.

HUBBELL PRODUCTS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V
Calle 5 sur No. 104, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca,
Edo de México, 50200 D.F. Tel.:(722) 980- 0600

Wiring Device - Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000
www.hubbell-wiring.com
PD-2904 10/19



2) Deslice el borde de plástico fuera de la sección de pista más larga de 3 a 4 pulgadas. Luego, presione el dispositivo con cable que ensambla en el borde de plástico con el cable hacia la pista, luego deslice las lengüetas de ajuste del dispositivo en la ranura inferior de la base de la pista solo una pulgada o dos.



Rieles de alineación



Pestañas de ajuste del dispositivo

3) Pase el cable de alimentación a lo largo de la pista de canalización y páselo por el extremo opuesto al accesorio del dispositivo.

Solo modelos de alimentación y datos: agregue cualquier cable adicional de bajo voltaje requerido al alimentarlos a través del cepillo en la conexión del dispositivo. Inserte los sujetadores de cable (clips) según sea necesario (5 provistos) para mantener los cables en su lugar.


Clip de sujeción de alambre



Cable de bajo voltaje suministrado por el usuario

4) Deslice las pestañas del soporte de salida del cable en la ranura inferior de la base del riel opuesta a la conexión del dispositivo, asegurándose de que todos los cables que necesitan salir del riel pasen a través de las patas del soporte.


Soporte de salida de cable

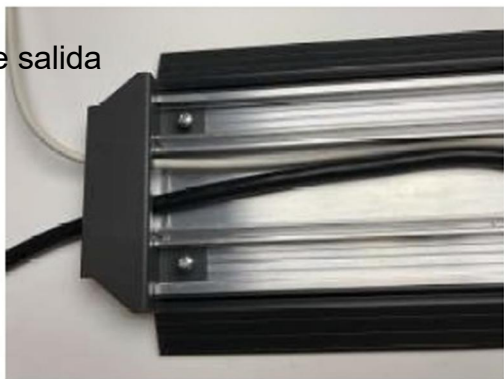


5) Asegúrese de que los bordes de plástico estén nuevamente en su lugar, apretados contra el soporte de salida del cable. Después, fije las cubiertas a la base comenzando con la sección de cubierta más larga que linda con el soporte de salida del cable.

Instale las cubiertas con un mazo de goma o la parte inferior de un mango de martillo recubierto de goma. Asegúrese de montar las cubiertas lo más juntas posible y tocando el soporte de salida del cable.

PRECAUCIÓN: ¡Riesgo de descarga eléctrica! No se permiten espacios de más de 1/16 de pulgada.

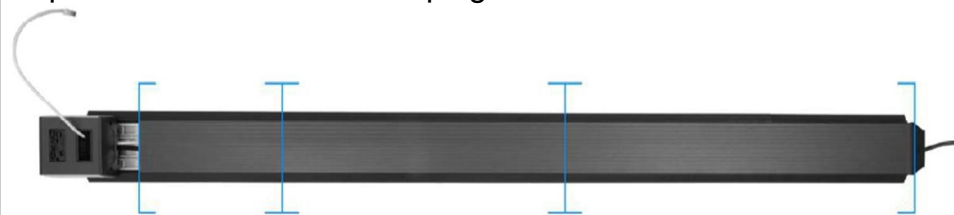

6) Glisser la boîte du dispositif vers le support de sortie des conducteurs jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec les couvercles en place. L'application d'une force peut s'avérer nécessaire et l'apparition de barbes de plastique est normale, la boîte étant particulièrement serrée afin d'éviter tout mouvement.

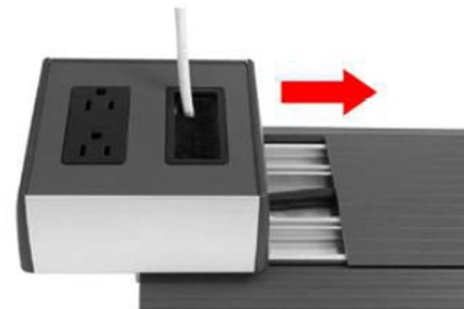

7) Installer la plaque d'extrémité plate au bout de la canalisation avec les (2) vis fournies pour assujettir l'accessoire du dispositif.

